


Ovalpressung

Bei **Abzweigklemmen** aus Cu ist das Maß „h“ zu prüfen. Dies erfolgt am besten mit einem Messschieber an der größten Höhe des gepressten Ovals. Das Maß ist mit dem entsprechenden Wert in der folgenden Tabelle zu vergleichen. Wenn das Maß „h“ nach dem ordnungsgemäßen Crimpen überschritten wird, wenden Sie sich bitte an ein Elpress-Servicecenter. Zu den Messpunkten siehe die Abbildung.

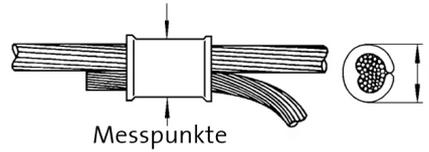

Pressbackentabelle C-Hülsen (H-Maß)

C-Pressbacke Nr.	Hülse	max. h mm
5	C6-10	12,5
6	C16-25	15,5
8-9	C25-50	22,0
13	C50-70, C70-95	26,5
15	C95-120	30,8
18	C150-185	44,5
21	C240-300, C23	54,4